


BIOREAKTORY OB.10a,b
PRYEKRJ A-A
1:50

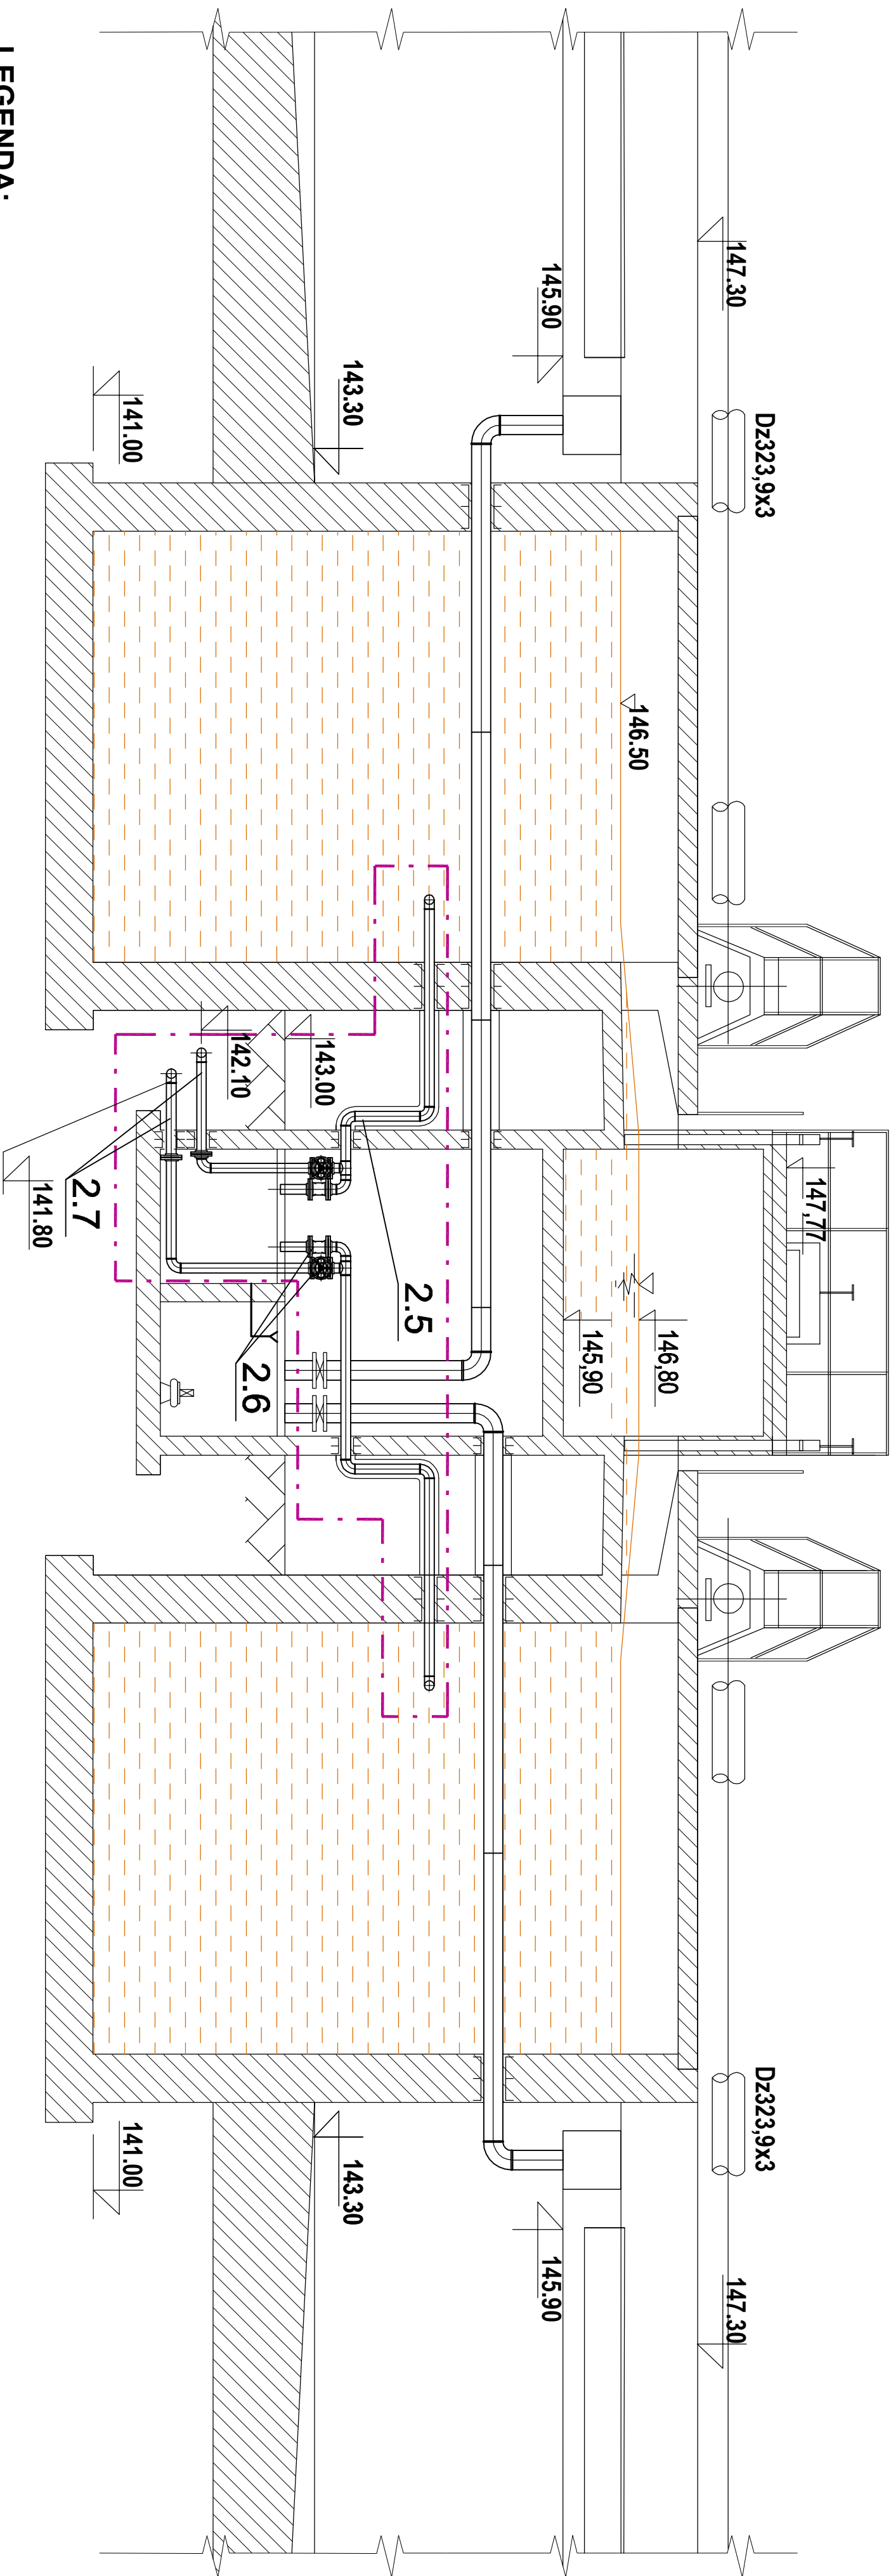

LEGENDA:

- ■ ■ - ZAKRES OPRACOWANIA
- 2.5. Rurociąg dn 100mm ze stali OH18N9
2.6. Zasuwa żelwna kołnierzowa dn 100 PN 6 o napędzie ręcznym
2.7. Rurociąg PE 100 SDR 17 dn 110x6,6mm
- Zakres opracowania na obiekcie OB.10.a i 10b obejmuje:**
- I.Demontaż instalacji i urządzeń**
- II. Wymianie urządzeń:**
1. Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu (reaktor A i B) - 2 szt.
2. Pompy recyrkulacji zewnętrznej (reaktor A i B) - 4 szt.
3. Pompy osadu nadmiernego (reaktor A i B)-2 szt.
- III. Wykonanie prac remontowych polegających na:**
4. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika operacyjnego.

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|-------------|
| Investor: | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 | | | Nr Rys. |
| Temat: | Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II | | | T-10-02 |
| Nazwa rys.: | PRZEKRÓJ A-A | | | |
| Obekt: | Faza: Projekt budowlany | | Data: 01.2014 | Skala: 1:50 |
| Branża: | Funkcja | Imię i nazwisko: | Nr upr: | Podpis: |
| sanitarna | Projektant | mgr inż. Adam Szewc | PDK/0063/POOS/06 | |
| | | | | |